



## CPN 800 - 1000

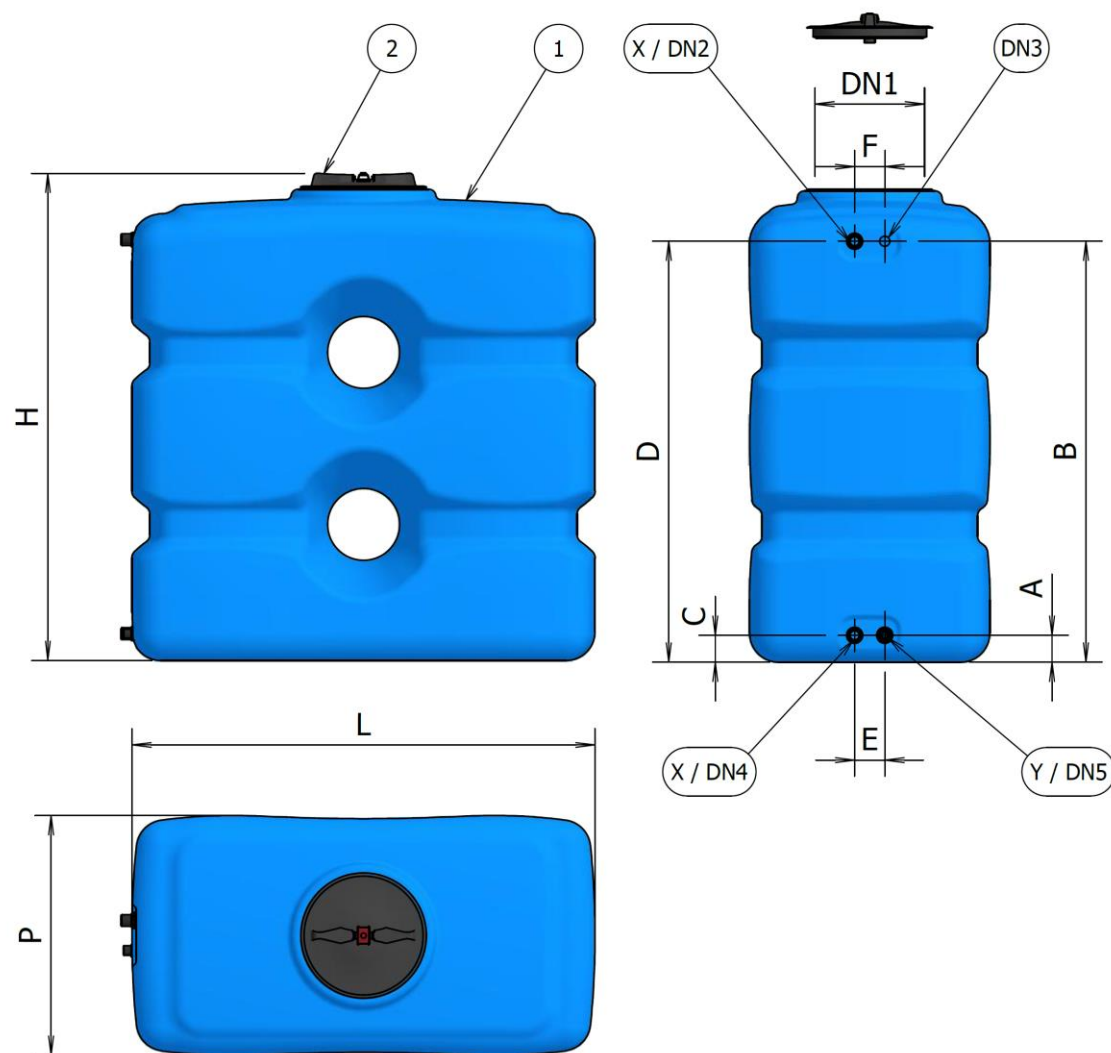

Tanks worden geleverd zonder connecties (X/Y) and zonder openingen (DN3) maar met aangegeven connectie plaatsen.

Connecties/ Push-in aansluitingen kunnen los besteld worden, vindbaar onder Accessories / PP Push-In BSP Doorvoeren

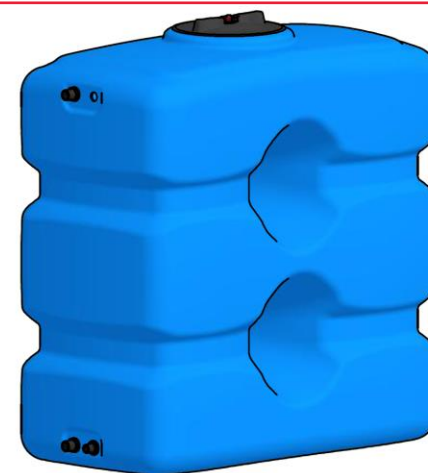




## Dati dimensionali / Ratings data sheet

|                                                                                   |                                                                            | Modello / Type |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Pos.                                                                              | Descrizione<br>Description                                                 | CPN            |         |         |         |         |
| Cod.                                                                              | Codice<br>Code                                                             | A640055        | A640060 | A640062 | A640070 | A640074 |
|  | Capacità<br>Capacity<br>(lt.)                                              | 500            | 800     | 1000    | 2000    | 3000    |
| H                                                                                 | Altezza<br>Height<br>(mm)                                                  | 1080           | 1360    | 1455    | 1900    | 1890    |
| L                                                                                 | Lunghezza<br>Length<br>(mm)                                                | 850            | 1300    | 1430    | 2050    | 2585    |
| P                                                                                 | Larghezza<br>Width<br>(mm)                                                 | 680            | 665     | 675     | 700     | 790     |
| A                                                                                 | Altezza attacco DN4<br>DN4 connection height<br>(mm)                       | 60             | 75      | 75      | 85      | 85      |
| B                                                                                 | Altezza foro DN2<br>DN2 hole height<br>(mm)                                | 920            | 1175    | 1275    | 1660    | 1645    |
| C                                                                                 | Altezza attacco DN3 inferiore<br>DN3 lower connection height<br>(mm)       | 60             | 75      | 75      | 85      | 85      |
| D                                                                                 | Altezza attacco DN3 superiore<br>DN3 upper connection height<br>(mm)       | 920            | 1175    | 1275    | 1660    | 1645    |
| E                                                                                 | Interasse attacchi inferiori<br>Distance between lower connections<br>(mm) | 85             | 85      | 85      | 100     | 100     |
| F                                                                                 | Interasse attacchi superiori<br>Distance between upper connections<br>(mm) | 85             | 85      | 85      | 100     | 100     |
| DN1                                                                               | Diametro foro d' ispezione<br>Inspection hole diameter<br>(mm)             | 300            | 300     | 300     | 400     | 400     |
| DN2                                                                               | Attacco troppopieno<br>Overflow connection                                 | 1"             | 1"      | 1"      | 1"1/2   | 1"1/2   |
| DN3                                                                               | Diametro innesto galleggiante<br>Coupling float switch diameter<br>(mm)    | 28             | 28      | 28      | 28      | 28      |
| DN4                                                                               | Prelievo idrico<br>Water supply                                            | 1"             | 1"      | 1"      | 1"1/2   | 1"1/2   |
| DN5                                                                               | Scarico<br>Drain                                                           | 3/4"           | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    | 3/4"    |

## Tabella materiali / Part list

| Pos. | Descrizione<br>Description | Materiale<br>Material                | Quantità<br>Quantity | Ricambi<br>Spare parts |
|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1    | Serbatoio<br>Cylinder      | Polietilene<br>Polyethylene<br>LLDPE | 1                    | -                      |
| 2    | Coperchio<br>Cover         | Polipropilene<br>Polypropylene<br>PP | 1                    | 1                      |
| 3    | Bocchettone<br>Connection  | Polipropilene<br>Polypropylene<br>PP | 2                    | 2                      |
| 4    | Guarnizione<br>Gasket      | Gomma<br>Rubber<br>EPDM              | 2                    | 2                      |
| 5    | Ghiera<br>Ring-nut         | Polipropilene<br>Polypropylene<br>PP | 2                    | 2                      |
| 6    | Bocchettone<br>Connection  | Polipropilene<br>Polypropylene<br>PP | 1                    | 1                      |
| 7    | Guarnizione<br>Gasket      | Gomma<br>Rubber<br>EPDM              | 1                    | 1                      |
| 8    | Ghiera<br>Ring-nut         | Polipropilene<br>Polypropylene<br>PP | 1                    | 1                      |

## Installazione in serie serbatoi in polietilene Multiple tank side by side installation

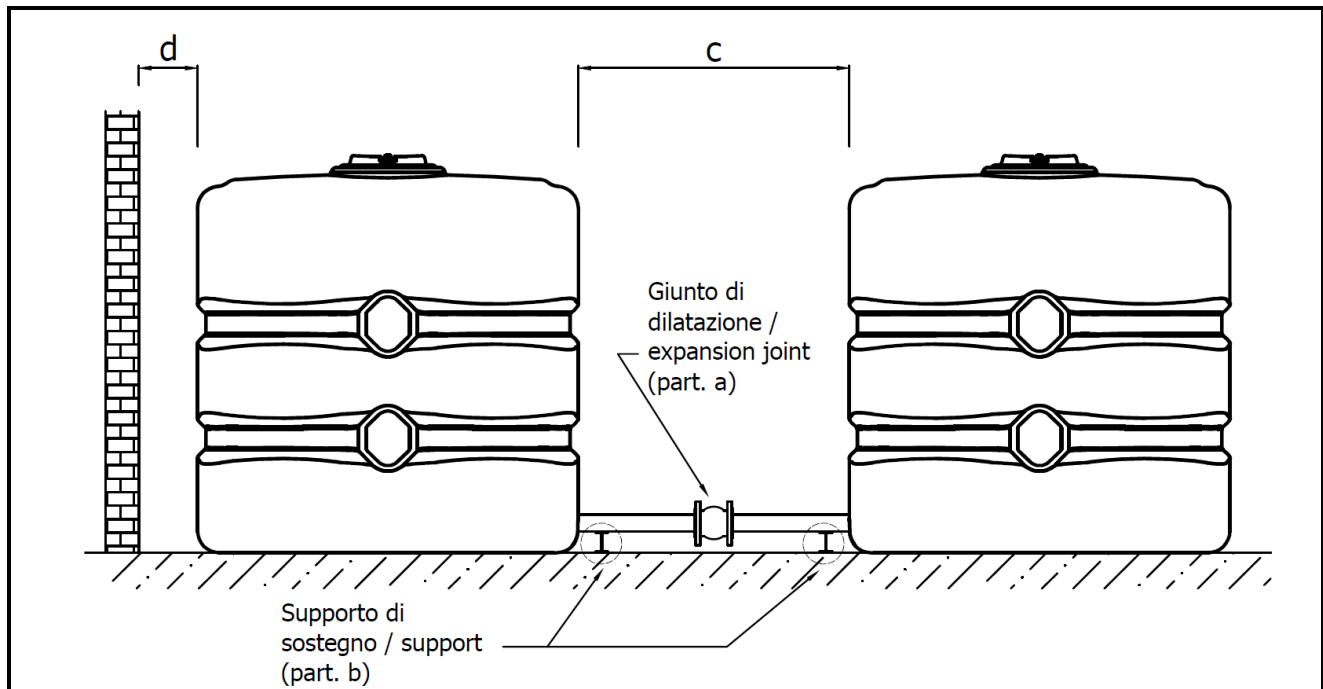

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

### INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).